




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Справ. N	Перв. примен.

Купол внутренняя сторона поверхности

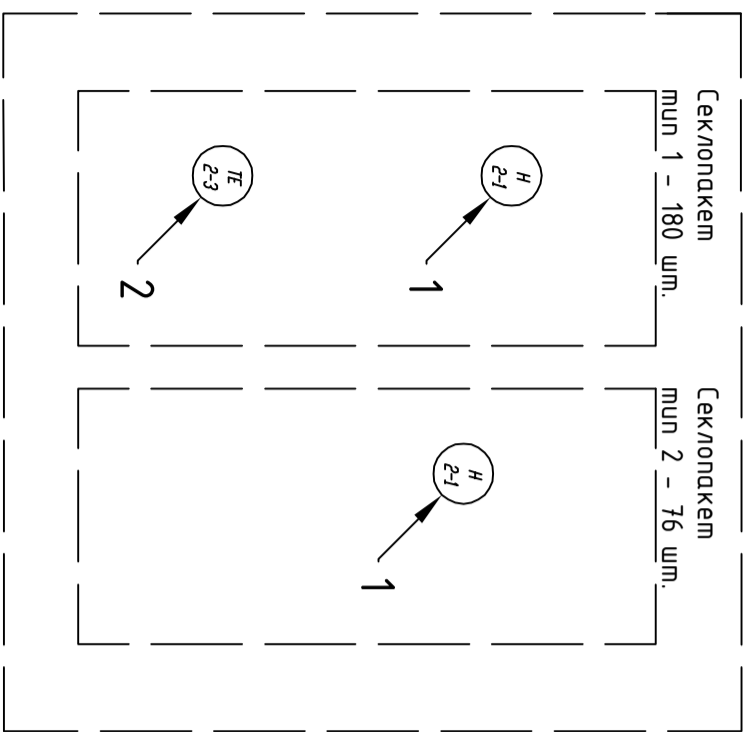

Помещение СПА

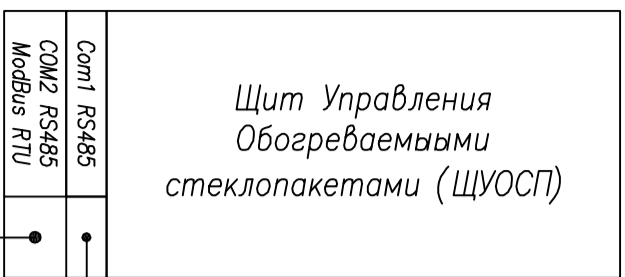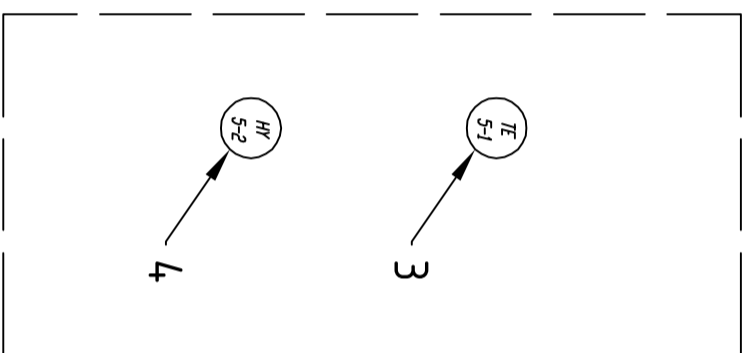

Щит Подключения Датчиков	
Наименование сигнала	Кол-во
DI	45
DO	3
AI	3
AO	3
Кол-во	45
RS485	

Щит Силовой Подключения стекопакетов (ЩСПСП)	
Наименование сигнала	Кол-во
DI	20
DO	20
AI	20-30
AO	2
Кол-во	20
RS485	

к системе диспетчеризации здания

Система автоматического управления сектором в 90 град (САУС90)

Изм.	Код.уч.	Лист	N	год	Подп.	Дата
Разраб.	Смирнов					
Глав. спец.	Аристов					
Проверил	Уколова					
Разработал						
ПИП	Уколова					
Утв.						

0525-16-АВТ.СО1

ОБРАЗЕЦ

Система автоматического управления обогревом кровли и внутренним остеклением зоны СПА

Схема автоматизации функциональная

Страница	Лист	Листов
P	1	2

ООО "ТЕМПЕРИЯ"

ПРИМЕЧАНИЕ: Система управления обогреваемыми стеклопакетами купола разделена на четыре части – системы автоматического управления сектором (САУС-90). Каждая САУС-90 может управлять своим сектором в случае выхода из строя общей системы диспетчеризации и контроля или обрыва связи. Порядок взаимодействия САУС-90 с системой диспетчеризации и приоритеты команд (автоматический/ручной/диспетчер) будут определены на этапе проектирования.

